

Põltsamaa linna ühisveevärgi joogivee kvaliteedist

Põltsamaa Varahalduse OÜ on taganud joogivee analüüside teostamise vastavalt Terviseameti Lõuna talitusega kooskõlastatud joogivee kontrolli kavale. Samuti on teostatud vajalikud põhjavee uuringud vastavalt joogiveeallika kontrolli kavale. Põltsamaa linna ühisveevärgi joogivesi vastab sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 „joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele.

Allpool lisatud kontrollproovide tulemused 2016 aastal.



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2016/V2967K

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Pärna 1, Põltsamaa 48104, Jõgeva maakond, tel: +372 7762260, info@poltsamaavh.ee

Proovivõtukoht: Põltsamaa linn Kuperjanovi tn 6, "Losspagar", Kuperjanovi tn 7, J. Kuperjanovi tn 6, Põltsamaa linn

Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 04.10.2016 13:55

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.540 Analüüs alustatud: 04.10.2016 13:59

Proov võetud: 04.10.2016 9:25 Analüüs lõpetatud: 05.10.2016 11:52

Proovi tunnuskood: Protokoll vormistatud: 05.10.2016 13:21

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Ammoonium	< 0,05	0,50	mg/l	V38-KOL
Elektrijuhtivus	650	2500	µS/cm	V34-COND
Hägusus (NTU)	< 1		NTU	V02-KOL
Lõhn (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Maitse (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
pH	7,2	6,5 kuni 9,5	pH ühik	V05-POT
Raud	< 20	200	µg/l	V37-KOL
Värvus (Pt/Co skaala)	0		mg/l Pt	V39-VIS

Katseprotokoll on paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalalkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

vanemspetsialist: Getlin Kartau

labori juhataja: Mari Reinik


TARTU LABOR

Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu

Asukoht: Põllu 1a. Tartu

Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)

Tel.: 372 7 447 422 (keemia)

E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 20515



lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2016/V2967B

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Pärna 1, Põltsamaa 48104, Jõgeva maakond, tel: +372 7762260, info@poltsamaavh.ee

Proovivõtukoht: Põltsamaa linn Kuperjanovi tn 6, "Losspagar", Kuperjanovi tn 7, J. Kuperjanovi tn 6, Põltsamaa linn

Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 04.10.2016 13:55

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.540 Analüüs alustatud: 04.10.2016 14:20

Proov võetud: 04.10.2016 9:25 Analüüs lõpetatud: 05.10.2016 9:54

Proovi tunnuscode: Protokoll vormistatud: 05.10.2016 10:19

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014
<i>Escherichia coli</i>	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalalkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

laborant: Ülle Lassi

vanemspetsialist: Krõõt Arbo



Postiaadress: Põllu 1a, 50303 Tartu
Asukoht: Põllu 1a, Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Tel.: 372 7 447 422 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 36816



lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2016/V2221K

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Lossi 9, Põltsamaa 48104, Jõgeva maakond, tel: +372 7762260, info@poltsamaavh.ee

Proovivõtukoht: Põltsamaa Apteek, Lossi 9, Lossi tn 9, Põltsamaa linn

Veeallika liik: Veevärgivesi

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.540

Proov võetud: 09.08.2016 11:40

Proovi tunnuskood:

Proov toodud laborisse: 09.08.2016 13:10

Analüüs alustatud: 09.08.2016 13:24

Analüüs lõpetatud: 11.08.2016 11:31

Protokoll vormistatud: 11.08.2016 12:37

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Ammoonium	< 0,05	0,50	mg/l	V38-KOL
Elektrijuhtivus	687	2500	µS/cm	V34-COND
Hägusus (NTU)	< 1		NTU	V02-KOL
Lõhn (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Maitse (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
pH	7,1	6,5 kuni 9,5	pH ühik	V05-POT
Raud	< 20	200	µg/l	V37-KOL
Värvus (Pt/Co skaala)	0		mg/l Pt	V39-VIS


Katseprotokollil paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

vanemspetsialist: Getlin Kartau

labori juhataja: Mari Reinik

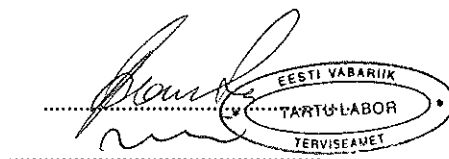

Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu

Asukoht: Põllu 1a. Tartu

Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)

Tel.: 372 7 447 422 (keemia)

E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 87536



lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2016/V2221B

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Lossi 9, Põltsamaa 48104, Jõgeva maakond, tel: +372 7762260, info@poltsamaavh.ee

Proovivõtukoht: Põltsamaa Apteek, Lossi 9, Lossi tn 9, Põltsamaa linn

Veeallika liik: Veevärgivesi

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.540

Proov võetud: 09.08.2016 11:40

Proovi tunnuscode:

Proov toodud laborisse: 09.08.2016 13:10

Analüüs alustatud: 09.08.2016 13:20

Analüüs lõpetatud: 11.08.2016 10:27

Protokoll vormistatud: 11.08.2016 11:04

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

laborant: Ülle Lassi

vanemspetsialist: Krõõt Arbo



Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu
Asukoht: Põllu 1a. Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Tel.: 372 7 447 422 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 55260



T L 2 0 1 6 / V 2 2 2 1 B

lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2016/V1557B

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Pärna 1, Põltsamaa 48104, Jõgeva maakond, tel: +372 7762260, info@poltsamaavh.ee

Proovivõtukoht: Uus 5, Vöhmanõmme (Jefimov), Vöhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond

Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 27.05.2016 12:52

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.540 Analüüs alustatud: 27.05.2016 13:10

Proov võetud: 27.05.2016 11:45 Analüüs lõpetatud: 30.05.2016 9:40

Proovi tunnuscode: Protokoll vormistatud: 30.05.2016 9:58

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014
<i>Escherichia coli</i>	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

laborant: Paula Tuulik

vanemspetsialist: Maire Zeiger



Postiaadress: Põllu 1a, 50303 Tartu
Asukoht: Põllu 1a, Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Tel.: 372 7 447 422 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 10543



lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2016/V1557K

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Pärna 1, Põltsamaa 48104, Jõgeva maakond, tel: +372 7762260, info@poltsamaavh.ee

Proovivõtukoht: Uus 5, Võhmanõmme (Jefimov), Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond

Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 27.05.2016 12:52

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.540 Analüüs alustatud: 27.05.2016 13:11

Proov võetud: 27.05.2016 11:45 Analüüs lõpetatud: 27.05.2016 14:31

Proovi tunnuscode: Protokoll vormistatud: 27.05.2016 14:59

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Ammoonium	< 0,05	0,50	mg/l	V38-KOL
Elektrijuhtivus	624	2500	µS/cm	V34-COND
Hägusus (NTU)	< 1		NTU	V02-KOL
Lõhn (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Maitse (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
pH	7,4	6,5 kuni 9,5	pH ühik	V05-POT
Värvus (Pt/Co skaala)	0		mg/l Pt	V39-VIS




Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

vanemspetsialist: Getlin Kartau

kvaliteedijuht: Riina Leis

Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu

Asukoht: Põllu 1a. Tartu

Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)

Tel.: 372 7 447 422 (keemia)

E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 27640



lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2016/V1213B

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Pärna 1, Põltsamaa 48104, Jõgeva maakond, tel: +372 7762260, info@poltsamaavh.ee

Proovivõtukoht: Põltsamaa linn Pika tn ja Viljandi mnt ristmiku hüdrant, Põltsamaa linn

Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 03.05.2016 13:03

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.540 Analüüs alustatud: 03.05.2016 13:50

Proov võetud: 03.05.2016 12:10 Analüüs lõpetatud: 06.05.2016 10:40

Proovi tunnuscode: Protokoll vormistatud: 06.05.2016 11:34

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014
Enterokokid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2:2002
<i>Escherichia coli</i>	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014
Kolooniate arv 22 °C	0	ebaloomulike muutusteta	PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222:2001

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

laborant: Paula Tuulik

vanemspetsialist: Krõõt Arbo

ESTI VABARIIK
TARTU LABOR
TARTU

Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu
Asukoht: Põllu 1a. Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Tel.: 372 7 447 422 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollikood: 61536



lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2016/V1213K

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Pärna 1, Põltsamaa 48104, Jõgeva maakond, tel: +372 7762260, info@poltsamaavh.ee

Proovivõtukoht: Põltsamaa linn Pika tn ja Viljandi mnt ristmiku hüdrant, Põltsamaa linn

Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 03.05.2016 13:03

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.540 Analüüs alustatud: 03.05.2016 13:32

Proov võetud: 03.05.2016 12:10 Analüüs lõpetatud: 06.05.2016 15:34

Proovi tunnuscode: Protokoll vormistatud: 06.05.2016 15:41

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Alumiinium	< 10	200	µg/l	V43-KOL
Ammoonium	< 0,05	0,50	mg/l	V38-KOL
Boor	< 0,1	1,0	mg/l	V36-KOL
Elektrijuhtivus	649	2500	µS/cm	V34-COND
Fluoriid	0,3	1,5	mg/l	V17-POT
Hägusus (NTU)	< 1		NTU	V02-KOL
Kloriid	28	250	mg/l	V31-IC
Lõhn (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Maitse (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Mangaan	< 10	50	µg/l	V42-KOL
Naatrium	12,8	200	mg/l	V33-IC
Nitraat	1,5	50	mg/l	V31-IC
Nitrit	< 0,002	0,5	mg/l	V32-KOL
Oksüdeeritavus	1,4	5,0	mg/l O2	V09-TTR
pH	7,2	6,5 kuni 9,5	pH ühik	V05-POT
Raud	< 20	200	µg/l	V37-KOL
Sulfaat	61	250	mg/l	V31-IC
Värvus (Pt/Co skaala)	0		mg/l Pt	V39-VIS

Katseprotokollil paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalalkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

vanemspetsialist: Getlin Kartau

labori juhataja: Mari Reinik

Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu
Asukoht: Põllu 1a. Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Tel.: 372 7 447 422 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollikood: 17900



lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2016/V1213P

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Pärna 1, Põltsamaa 48104, Jõgeva maakond, tel: +372 7762260, info@poltsamaavh.ee

Proovivõtukoht: Põltsamaa linn Pika tn ja Viljandi mnt ristmiku hüdrant, Põltsamaa linn

Veeallika liik: Veevärgivesi

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.540

Proov võetud: 03.05.2016 12:10

Proovi tunnuscode: Proov toodud laborisse: 03.05.2016 13:03

Analüüs alustatud: 05.05.2016

Analüüs lõpetatud: 09.05.2016 13:39

Protokoll vormistatud: 09.05.2016 13:52

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsaldus**	Ühik	Meetod
alfa-Endosulfaan	Ei leitud	0,1	µg/l	V37a-GC/MS
beeta-Endosulfaan	Ei leitud	0,1	µg/l	V37a-GC/MS
cis-Heptakloorepoksiid	Ei leitud	0,03	µg/l	V37a-GC/MS
Dieldriin	Ei leitud	0,03	µg/l	V37a-GC/MS
Dikofool	Ei leitud	0,1	µg/l	V37a-GC/MS
Endosulfaansulfaat	Ei leitud	0,1	µg/l	V37a-GC/MS
Endriin	Ei leitud	0,1	µg/l	V37a-GC/MS
HCH, alfa	Ei leitud	0,1	µg/l	V37a-GC/MS
HCH, beeta	Ei leitud	0,1	µg/l	V37a-GC/MS
HCH, delta	Ei leitud	0,1	µg/l	V37a-GC/MS
HCH, gamma (Lindaan)	Ei leitud	0,1	µg/l	V37a-GC/MS
Heksakloorbenseen (HCB)	Ei leitud	0,1	µg/l	V37a-GC/MS
Heptakloor	Ei leitud	0,03	µg/l	V37a-GC/MS
Kaptafool	Ei leitud	0,1	µg/l	V37a-GC/MS
o,p-DDD	Ei leitud	0,1	µg/l	V37a-GC/MS
o,p-DDE	Ei leitud	0,1	µg/l	V37a-GC/MS
o,p-DDT	Ei leitud	0,1	µg/l	V37a-GC/MS
p,p-DDD	Ei leitud	0,1	µg/l	V37a-GC/MS
p,p-DDE	Ei leitud	0,1	µg/l	V37a-GC/MS
p,p-DDT	Ei leitud	0,1	µg/l	V37a-GC/MS
trans-Heptakloorepoksiid	Ei leitud	0,03	µg/l	V37a-GC/MS


Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalalkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

juhtivspetsialist: Peeter Laumann

labori juhataja: Mari Reinik



Postiaadress: Põllu 1a, 50303 Tartu
Asukoht: Põllu 1a, Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Tel.: 372 7 447 422 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 94756



lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2016/V1213PAH

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Pärna 1, Põltsamaa 48104, Jõgeva maakond, tel: +372 7762260, info@poltsamaavh.ee

Proovivõtukoht: Põltsamaa linn Pika tn ja Viljandi mnt ristmiku hüdrant, Põltsamaa linn

Veeallika liik: Veevärgivesi

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.540

Proov võetud: 03.05.2016 12:10

Proovi tunnuscode: 03.05.2016 12:10

Proov toodud laborisse: 03.05.2016 13:03

Analüüs alustatud: 05.05.2016

Analüüs lõpetatud: 09.05.2016 13:39

Protokoll vormistatud: 09.05.2016 13:53

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Benso(a)püreen	Ei leitud	0,010	µg/l	V40-GC/MS
Benso(b)fluoranteen	Ei leitud		µg/l	V40-GC/MS
Benso(g,h,i)perüleen	Ei leitud		µg/l	V40-GC/MS
Benso(k)fluoranteen	Ei leitud		µg/l	V40-GC/MS
Indeno(1,2,3 c,d)püreen	Ei leitud		µg/l	V40-GC/MS


Katseprotokollil paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

juhtivspetsialist: Peeter Laumann

labori juhataja: Mari Reinik

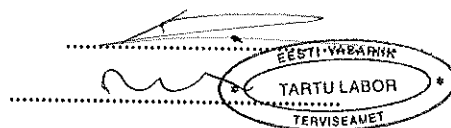

Postiaadress: Põllu 1a, 50303 Tartu
Asukoht: Põllu 1a, Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Tel.: 372 7 447 422 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 28146





EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2015/V3600K

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Pärna 1, Põltsamaa 48104, Jõgeva maakond, tel: +372 7762260, info@poltsamaavh.ee

Proovivõtukoht: Võhmanõmme küla puurkaev, Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond

Veeallika liik: Põhjavesi

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.540

Proov võetud: 02.12.2015 10:35

Proovi tunnuskoode:

Proov toodud laborisse: 02.12.2015 12:03

Analüüs alustatud: 02.12.2015 12:36

Analüüs lõpetatud: 07.12.2015 13:27

Protokoll vormistatud: 07.12.2015 13:53

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Kvaliteediklass**	Ühik	Meetod
Ammoonium	< 0,05	I:0,5 II:1,5 III:2	mg/l	V38-KOL
Elektrijuhtivus	620	I:2500 II:2500 III:2500	µS/cm	V34-COND
Fluoriid	0,2	I:1,5 II:1,7 III:4,0	mg/l	V17-POT
Hägusus (NTU)	< 1	I:1,5 II:2,0 III:3,0	NTU	V02-KOL
Kloriid	17	I:250 II:250 III:350	mg/l	V31-IC
Lõhn (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Mangaan	< 10	I:50 II:100 III:200	µg/l	V42-KOL
Naatrium	8,3	I:200 II:200 III:350	mg/l	V33-IC
Nitraat	15	I:50 II:50 III:50	mg/l	V31-IC
Nitrit	0,05	I:0,5 II:0,5 III:1,0	mg/l	V32-KOL
Oksüdeeritavus	1,2	I:5 II:5 III:5	mg/l O2	V09-TTR
pH	7,6	I:6.5-9.5 II:6.5-9.5 III:6.5-9.5	pH ühik	V05-POT
Raud	49	I:200 II:1000 III:10000	µg/l	V37-KOL
Sulfaat	60	I:250 II:250 III:350	mg/l	V31-IC
Värvus (Pt/Co skaala)	0		mg/l Pt	V39-VIS

Katseprotokollid paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalalkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 02. jaanuari 2003. a. määrus nr. 1 "Joojivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded"

vanemspetsialist: Getlin Kartau

kvaliteedijuht: Riina Leis



Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu

Asukoht: Põllu 1a. Tartu

Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)

Tel.: 372 7 447 422 (keemia)

E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 59382



T L 2 0 1 5 / V 3 6 0 0 K

lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2015/V3600B

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Pärna 1, Põltsamaa 48104, Jõgeva maakond, tel: +372 7762260, info@poltsamaavh.ee

Proovivõtukoht: Võhmanõmme küla puurkaev, Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond

Veeallika liik: Põhjavesi Proov toodud laborisse: 02.12.2015 12:03

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.540 Analüüs alustatud: 02.12.2015 12:50

Proov võetud: 02.12.2015 10:35 Analüüs lõpetatud: 07.12.2015 9:10

Proovi tunnuscode: Protokoll vormistatud: 07.12.2015 10:15

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Kvaliteediklass**	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	III:10	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2002 AC:2008
Enterokokid	0	III:10	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2:2002
Escherichia coli	0	III:10	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2002 AC:2008
Kolooniate arv 22 °C	4	I:100 II:100 III:300	PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222:2001


Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 02. jaanuari 2003. a. määrus nr. 1 "Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded"

laborant: Ülle Lassi

vanemspetsialist: Maire Zeiger

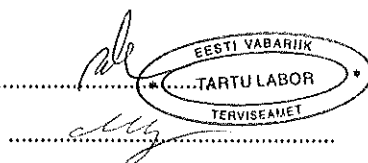

Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu
Asukoht: Põllu 1a. Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Tel.: 372 7 447 422 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 55500



lk. 1 (1)