



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2012/V0986K

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Lossi 9, Põltsamaa 48104, Jõgeva maakond, tel: +372 7762260, info@põltsamaavh.ee
 Proovivõtukoht: Põltsamaa linn Lasteaed Tõruke, Lembitu tn 1, Põltsamaa linn
 Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 02.05.2012 13:57
 Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.344 Analüüs alustatud: 02.05.2012 14:29
 Proov võetud: 02.05.2012 Analüüs lõpetatud: 04.05.2012 12:06
 Proovi tunnuscode: Protokoll vormistatud: 04.05.2012 12:28

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsaldus**	Ühik	Meetod
Alumiinium	< 40	200	µg/l	V43-KOL*
Ammoonium	< 0,05	0,50	mg/l	V38-KOL
Boor	< 0,1	1,0	mg/l	V36-KOL
Elektrijuhtivus	675	2500	µS/cm	V34-COND
Fluoriid	0,2	1,5	mg/l	V17-POT
Hägusus (NTU)	< 1		NTU	V02-KOL
Kloriid	26,5	250	mg/l	V31-IC
Lõhn (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Maitse (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Mangaan	15	50	µg/l	V42-KOL
Naatrium	12,9	200	mg/l	V33-IC
Nitraat	4,9	50	mg/l	V31-IC
Nitrit	< 0,002	0,5	mg/l	V32-KOL
Oksüdeeritavus	0,6	5,0	mg/l O ₂	V09-TTR
pH	7,3	6,5 kuni 9,5	pH ühik	V05-POT
Raud	< 20	200	µg/l	V37-KOL
Sulfaat	77,7	250	mg/l	V31-IC
Värvus (Pt/Co skaala)	0		mg/l Pt	V39-VIS

Katseprotokollil paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalalkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

Juhtivspetsialist: Külli Kaart

Labori juhataja: Mari Reinik

Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu
 Asukoht: Põllu 1a. Tartu
 Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
 Tel. & fax: 372 7 447 422 (keemia)
 E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollcode: 85935



lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2012/V0986B

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Lossi 9, Põltsamaa 48104, Jõgeva maakond, tel: +372 7762260, info@põltsamaavh.ee

Proovivõtukoht: Põltsamaa linn Lasteaed Tõruke, Lembitu tn 1, Põltsamaa linn

Veeallika liik: Veevärgivesi

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.344

Proov võetud: 02.05.2012

Proovi tunnuskood:

Proov toodud laborisse: 02.05.2012 13:57

Analüüs alustatud: 02.05.2012 14:30

Analüüs lõpetatud: 07.05.2012 10:26

Protokoll vormistatud: 07.05.2012 10:35

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2002 AC:2008
Enterokokid	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2:2002
Escherichia coli	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2002 AC:2008
Kolooniate arv 22 °C	0	PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222:2001

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

laborant: Jaana Serikova

vanemspetsialist: Kaja Leis


ESTI VABARIIGI
TARTU LABOR

Postiaadress: Põllu 1a, 50303 Tartu
Asukoht: Põllu 1a, Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Tel. & fax: 372 7 447 422 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 15967



T L 2 0 1 2 / V 0 9 8 6 B

lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2012/V2394K

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Lossi 9, Põltsamaa, 48104 Jõgevamaa, tel: +372 7762260, info@poltsamaavh.ee
Proovivõtukoht: Põltsamaa Varahalduse OÜ kontor
Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 01.10.2012 14:28
Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.344 Analüüs alustatud: 01.10.2012 15:01
Proov võetud: 01.10.2012 Analüüs lõpetatud: 02.10.2012 13:12
Proovi tunnuskood: Protokoll vormistatud: 02.10.2012 13:49

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Ammoonium	< 0,05	0,50	mg/l	V38-KOL
Elektrijuhtivus	709	2500	µS/cm	V34-COND
Hägusus (NTU)	< 1		NTU	V02-KOL
Lõhn (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Maitse (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
pH	7,3	6,5 kuni 9,5	pH ühik	V05-POT
Raud	23	200	µg/l	V37-KOL
Värvus (Pt/Co skaala)	0		mg/l Pt	V39-VIS


Katseprotokollil paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

juhtivspetsialist: Külli Kaart

labori juhataja: Mari Reinik

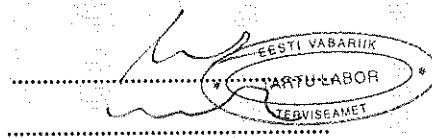

Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu
Asukoht: Põllu 1a. Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Tel. & fax: 372 7 447 422 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 25143



lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2012/V2394B

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Lossi 9, Põltsamaa, 48104 Jõgevamaa, tel: +372 7762260, info@poltsamaavh.ee
Proovivõtukoht: Põltsamaa Varahalduse OÜ kontor
Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 01.10.2012 14:28
Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.344 Analüüs alustatud: 01.10.2012 15:15
Proov võetud: 01.10.2012 Analüüs lõpetatud: 02.10.2012 11:41
Proovi tunnuscode: Protokoll vormistatud: 02.10.2012 11:56

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2002 AC:2008
Escherichia coli	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2002 AC:2008


Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

laborant: Paula Tuulik

vanemspetsialist: Kaja Leis



Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu
Asukoht: Põllu 1a. Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Tel. & fax: 372 7 447 422 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 78940



T L 2 0 1 2 / V 2 3 9 4 B

lk. 1 (1)